
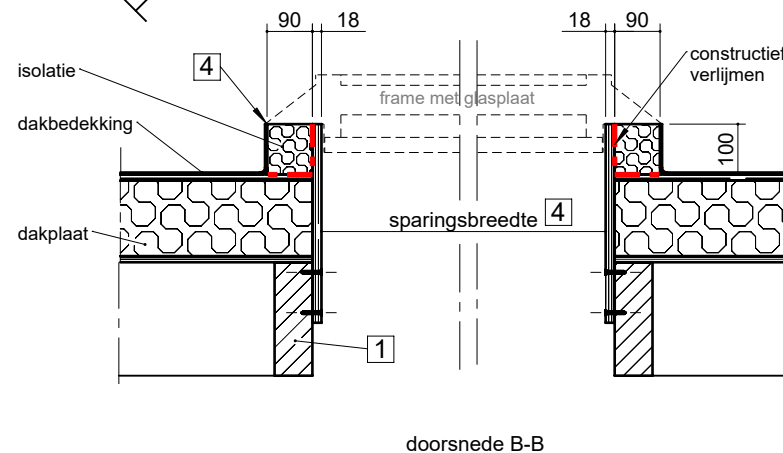
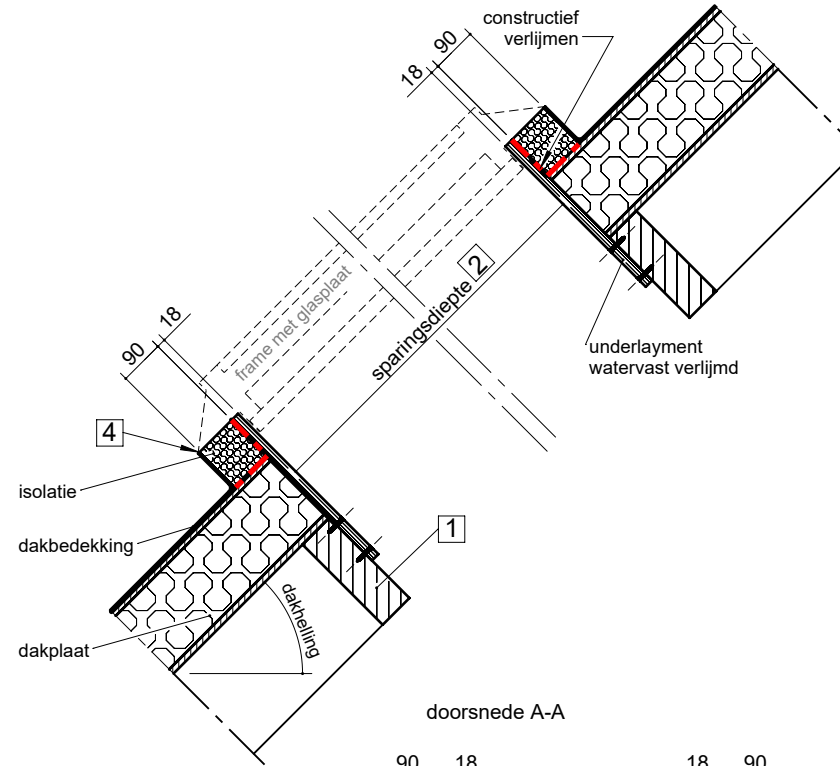
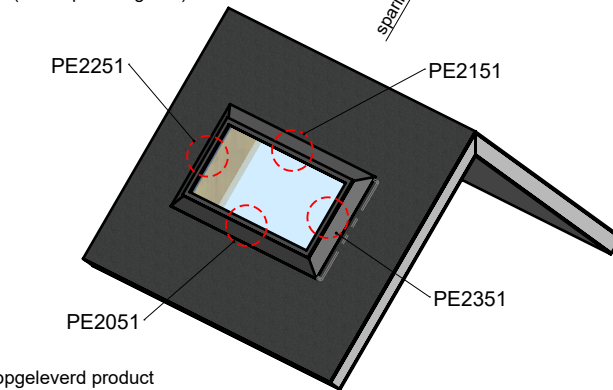
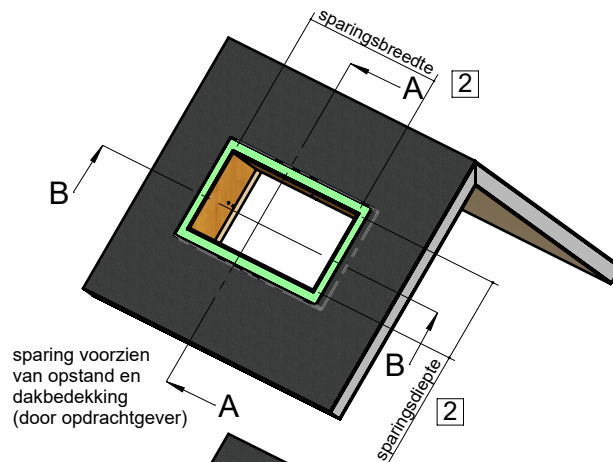


OTLDSBI13 opstandtekening LDS - bitumen-EPDM-PVC

sparingsbreedte:	mm
sparingsdiepte:	mm
dakhelling:	°

! Aandachtspunten:

- Dakconstructie moet berekend en sterk genoeg zijn.
 - Dakraam is GEEN onderdeel van de constructie.
 - Sparings exact maken volgens opgegeven maten.
 - sparing moet haaks zijn (diagonalen meten).
 - niet meten of schalen van de tekening.
 - sparingsmaat is dagmaat tussen de underlayment panelen.
- Opstand:
 - monteren volgens praktijktekening PTLDSBI13
- Dakbedekking:
 - strak en waterdicht aansluiten op de opstand
 - **niet** over de bovenzijde van de opstand aanbrengen
 - aanwerken volgens geldende **vakrichtlijnen voor gesloten dakbedekkingssystemen**, met aandacht voor brandveiligwerken (NL: **NEN6050/SBR 261.09**, BE: **richtlijnen Buildwise**)
- Dagkanten pas afwerken na montage dakraam
- Montageplek dient aan binnen- en buitenzijde veilig bereikbaar en werkbaar te zijn. Opdrachtgever voorziet in benodigde steiger en/of valbeveiliging

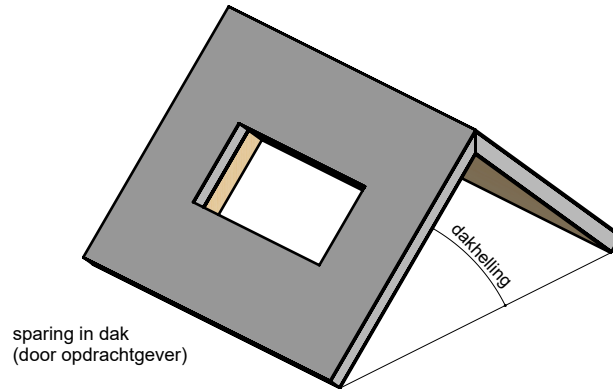

Disclaimer: ■ Deze tekening is een onderdeel van een WKB/NTA8800/EPB-dossier ■ Samen met praktijktekening PTLDSBI13, de voor dit product berekende NTA8800/EPB-verantwoording, werkelijk detailontwerp en uitvoering ■ Opdrachtgever en Luxlight B.V. dienen te werken volgens het uitgewerkte dossier en te verklaren dat de werkzaamheden conform zijn uitgevoerd ■ Afwijken van deze tekening mag alleen na schriftelijke goedkeuring van Luxlight B.V. ■ Luxlight B.V. levert geen constructief ontwerp ■ De dakconstructie, sparing en belasting moeten worden ontworpen en berekend door de opdrachtgever of diens constructeur ■ Alle belastingen (gewicht, sneeuw, wind, onderhoud) moeten worden opgevangen door de constructie van de opdrachtgever ■ Het dakraam mag niet worden meegerekend als onderdeel van de constructie ■ Op alle leveringen en tekeningen zijn de Algemene Voorwaarden van Luxlight B.V. van toepassing ■