



OTLDVSO01 opstandtekening LDV SO100 10°


sparingsbreedte:	mm
sparingsdiepte:	mm

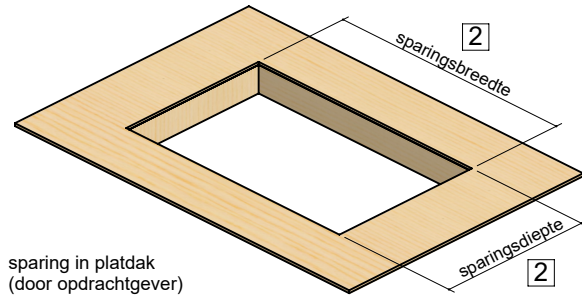


sparing in platdak
(door opdrachtgever)

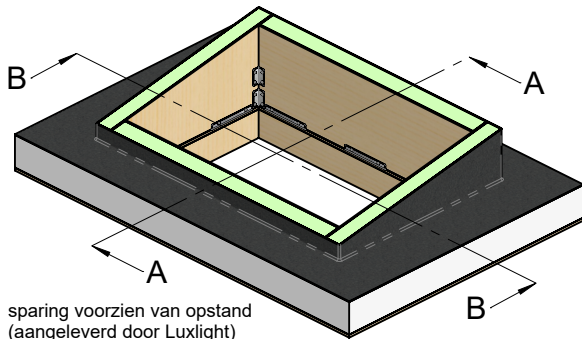


sparing voorzien van opstand
(aangeleverd door Luxlight)
en voorzien van dakbedekking
(door opdrachtgever)

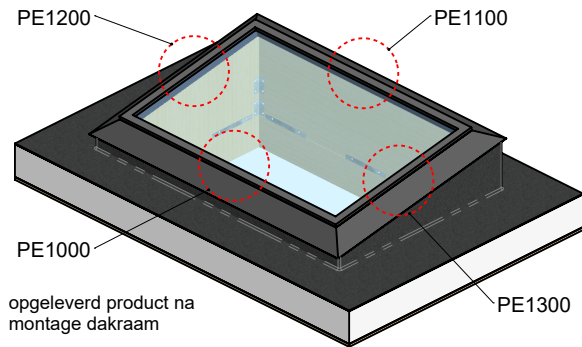

opgeleverd product na
montage dakraam

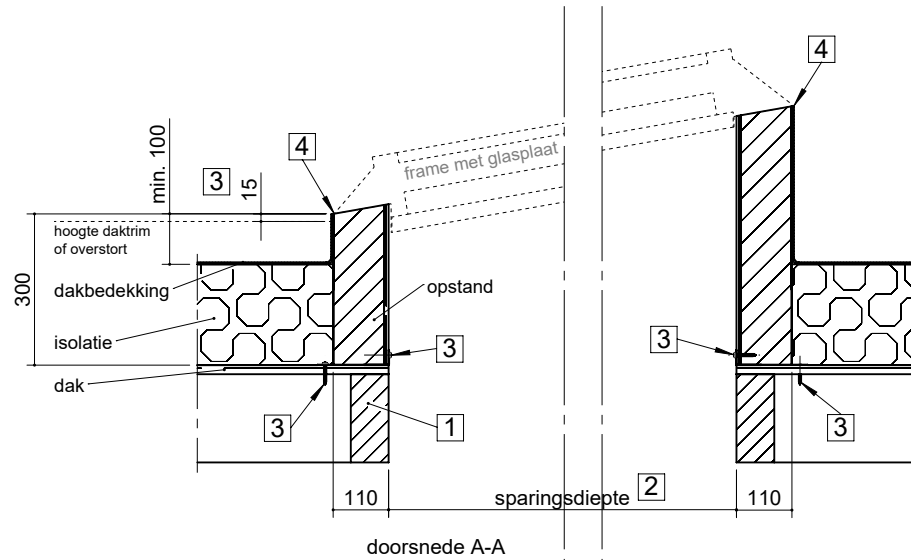

doorsnede A-A

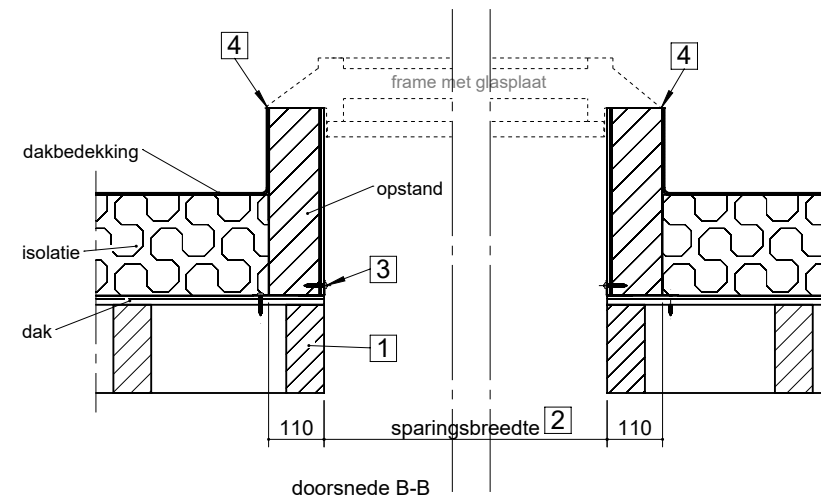

doorsnede B-B

! Aandachtspunten:

- Dakconstructie moet berekend en sterk genoeg zijn.
■ Dakraam is GEEN onderdeel van de constructie.
- Sparing exact maken volgens opgegeven maten.
■ sparing moet haaks zijn (diagonaal meten).
■ niet meten of schalen van de tekening.
- Opstand:
■ monteren volgens praktijktekening PTLDVSO01
■ waterpas stellen en stevig bevestigen aan dakbeschot
■ minimaal 100 mm bovendakbedekking
■ laagste punt opstand minimaal 15 mm boven daktrim
- Dakbedekking:
■ strak en waterdicht aansluiten op de opstand
■ niet over de bovenzijde van de opstand aanbrengen
■ aanwerken volgens geldende **vakrichtlijnen voor gesloten dakbedekkingssystemen**, met aandacht voor brandveiligwerken (NL: **NEN6050/SBR 261.09**, BE: **richtlijnen Buildwise**)
- Dagkanten pas afwerken na montage dakraam
- Montageplek dient aan binnen- en buitenzijde veilig bereikbaar en werkbaar te zijn. Opdrachtgever voorziet in benodigde steiger en/of valbeveiliging