

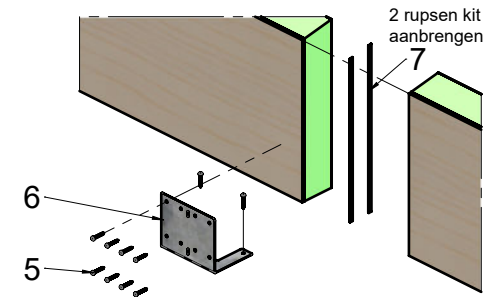
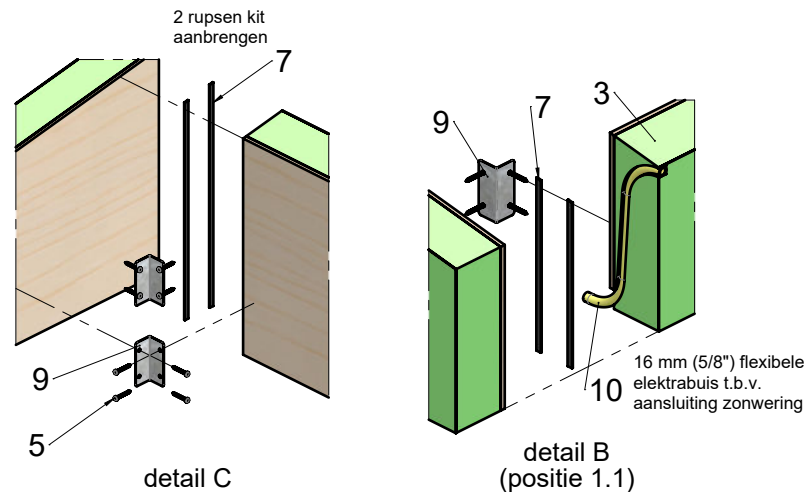
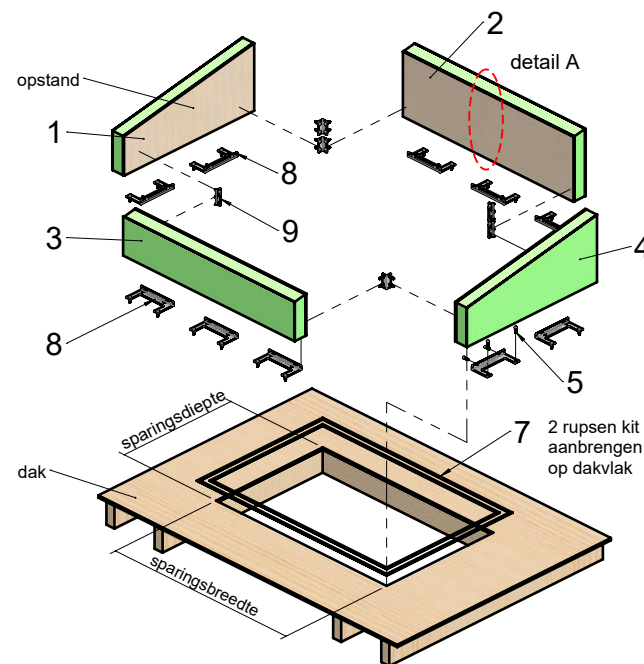
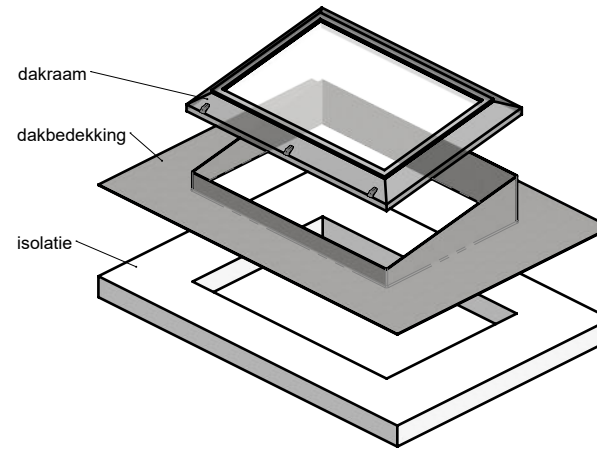


PTLDVSO01 praktijktekening LDV SO100

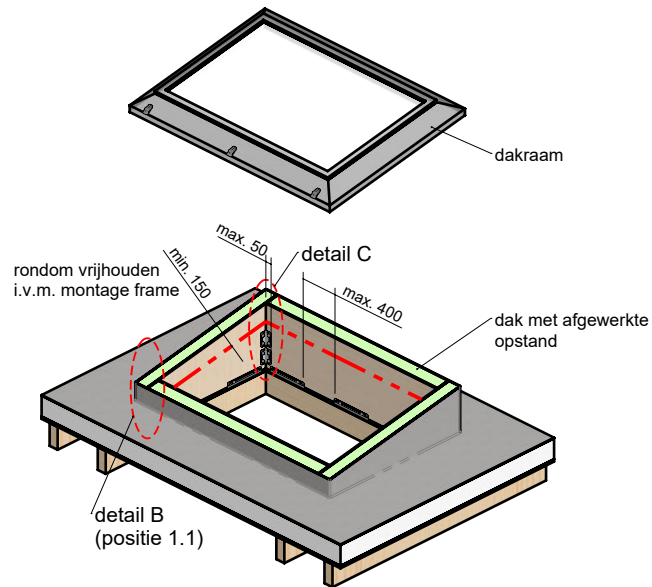

detail A

type	16 en 24	32,40 en 48	56
koppelingen	geen	2	4

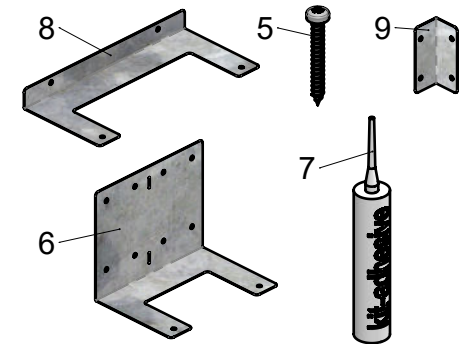

! Aandachtspunten:






- Waterpas stellen:
 - Opstand waterpas stellen en stevig bevestigen aan het dak.
 - Bij eventueel waterpas stellen opvulblokken gebruiken, ontstane ruimtes afpurpen en afwerken.
 - Indien opstand niet waterpas gezet kan worden kan aan de binnenafwerking van de dagkant een schuimte ontstaan t.o.v. het plafond
- Controleer:
 - sparing moet haaks zijn (diagonaal meten).
 - minimaal 100 mm boven dakbedekking.
 - laagste punt opstand minimaal 15 mm boven daktrim
- Dakbedekking:
 - strak en waterdicht aansluiten op de opstand
 - niet** over de bovenzijde van de opstand aanbrengen
 - aanwerken volgens geldende **vakrichtlijnen voor gesloten dakbedekkingssystemen**, met aandacht voor brandveiligwerken (NL: **NEN6050/SBR 261.09**, BE: **richtlijnen Buildwise**)
- Dagkanten pas afwerken na montage dakraam
- Aansluitingen strak tegen elkaar zetten en iedere aansluiting voorzien van 2 rupsen kit.
- Onderdelen niet verzagen of andere aanpassingen aanbrengen
- Zie ook opstandtekening OTLDVSO01



Disclaimer: ■ Deze tekening is een onderdeel van een WKB/NTA8800/EPB-dossier ■ Samen met opstandtekening OTLDVSO01, de voor dit product berekende NTA8800/EPB-verantwoording, werkelijk detailontwerp en uitvoering ■ Opdrachtgever en Luxlight B.V. dienen te werken volgens het uitgewerkte dossier en te verklaren dat de werkzaamheden conform zijn uitgevoerd ■ Afwijken van deze tekening mag alleen na schriftelijke goedkeuring van Luxlight B.V. ■ Luxlight B.V. levert geen constructief ontwerp ■ De dakconstructie, sparing en belasting moeten worden ontworpen en berekend door de opdrachtgever of diens constructeur ■ Alle belastingen (gewicht, sneeuw, wind, onderhoud) moeten worden opgevangen door de constructie van de opdrachtgever ■ Het dakraam mag niet worden meegerekend als onderdeel van de constructie ■ Op alle leveringen en tekeningen zijn de Algemene Voorwaarden van Luxlight B.V. van toepassing ■



OTLDVSO01 opstandtekening LDV SO100 10°

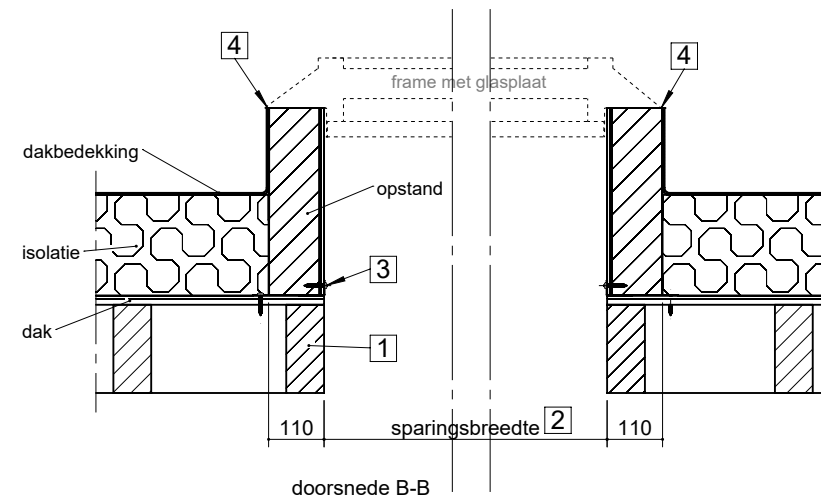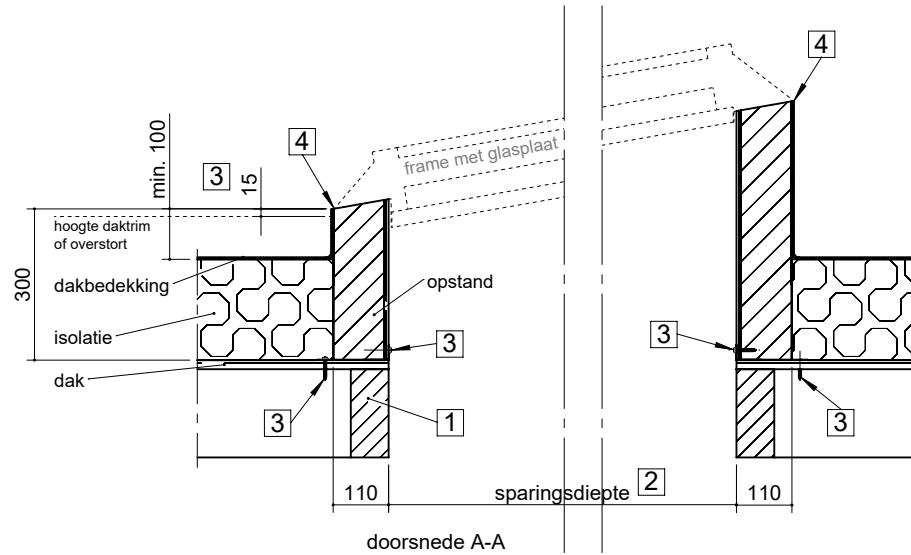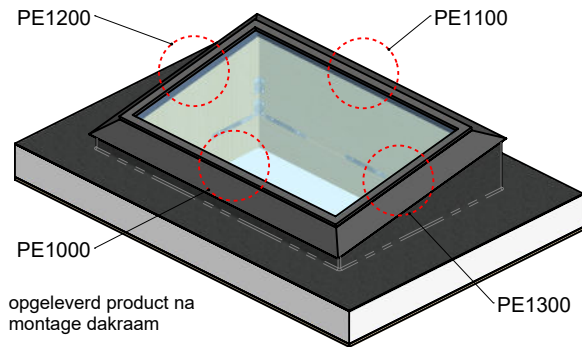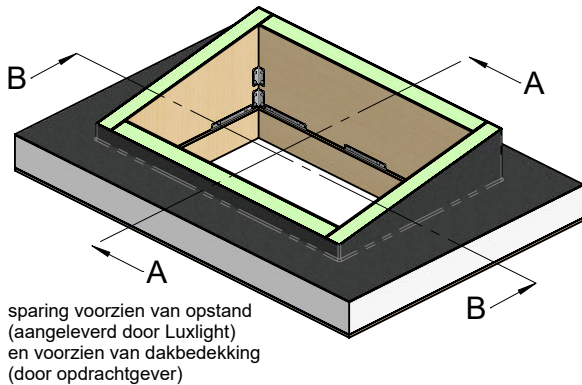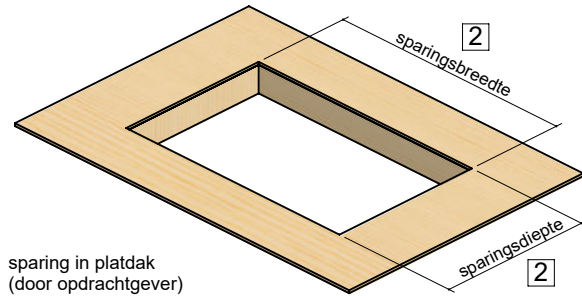

sparingsbreedte:	mm
sparingsdiepte:	mm

! Aandachtspunten:

- Dakconstructie moet berekend en sterk genoeg zijn.
 - Dakraam is GEEN onderdeel van de constructie.
- Sparing exact maken volgens opgegeven maten.
 - sparing moet haaks zijn (diagonaal meten).
 - niet meten of schalen van de tekening.
- Opstand:
 - monteren volgens praktijktekening PTLDVSO01
 - waterpas stellen en stevig bevestigen aan dakbeschot
 - minimaal 100 mm bovendakbedekking
 - laagste punt opstand minimaal 15 mm boven daktrim
- Dakbedekking:
 - strak en waterdicht aansluiten op de opstand
 - niet over de bovenzijde van de opstand aanbrengen
 - aanwerken volgens geldende **vakrichtlijnen voor gesloten dakbedekkingssystemen**, met aandacht voor brandveiligwerken (NL: **NEN6050/SBR 261.09**, BE: **richtlijnen Buildwise**)
- Dagkanten pas afwerken na montage dakraam
- Montageplek dient aan binnen- en buitenzijde veilig bereikbaar en werkbaar te zijn. Opdrachtgever voorziet in benodigde steiger en/of valbeveiliging